

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE SEÑALES


1 Aviso importante

Lea atentamente el manual de instalación incluido con el receptor de señales y lleve a cabo la instalación en conformidad con las instrucciones.

2 Introducción a las piezas

Instale el receptor en la pared o techo, cerca de la unidad interior. Conéctelo a la unidad interior mediante el cable de conexión. Debe utilizarse con el mando a distancia con cable.

El mando a distancia con cable puede enviar órdenes al receptor inalámbrico. El nombre de la pieza se muestra de la siguiente manera:

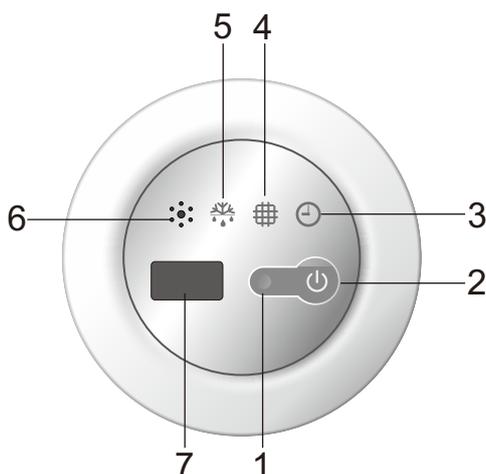


- 1 Indicador de funcionamiento (rojo)
Se ilumina durante el funcionamiento. Se apaga al ajustar el modo Sueño.
- 2 Interruptor de emergencia
Cuando el mando a distancia es anormal, después de pulsar este interruptor, el aire acondicionado entrará en modo automático y seleccionará automáticamente el modo de funcionamiento según la temperatura de la habitación.
También se puede apagar el aire acondicionado pulsando este botón. Mantenga pulsando este interruptor durante 5 segundos, el acondicionador de aire pasará al modo de refrigeración. (El modo automático no es válido para el tipo de división múltiple)
La limpieza del filtro se restablece si se pulse el interruptor.
- 3 Indicador de temporizador (verde)
Se ilumina cuando se utiliza el temporizador. Se apaga cuando termina el temporizador.
- 4 Limpieza de filtro (amarillo)
Se ilumina cuando es necesario limpiar el filtro.
- 5 Indicador de descongelación (verde)
Se ilumina durante la descongelación. Se apaga cuando termina la descongelación.
- 6 Sonido
Suena cuando se recibe la señal del mando a distancia.
- 7 Sección de recepción de señal
Recibe la señal del mando a distancia.

3 Comprobar los accesorios

Compruebe y confirme que, además del receptor de señal, el embalaje incluye los siguientes accesorios.

Nota:

Asegúrese de leer estas instrucciones antes de instalarla y lleve a cabo la instalación siguiendo estas instrucciones. Entregue el manual de instalación a los usuarios una vez completada la instalación. Consérvelo adecuadamente para consultas futuras.

Manual de instalación	Cable de conexión
 Cant. 1	 Cant. 1


4 Cómo instalarlo

1. Seleccione la ubicación de instalación.


Instálelo en el techo y cerca de la caja de control electrónico de la unidad interior.

2. Instalación.


- Corte un orificio con un diámetro de 95mm en el lugar adecuado del techo falso.
- Coloque el cable de conexión en el techo falso.
- Inserte el cable de conexión en la unidad interior. Conecte los cables al circuito impreso interior.
- Conecte el otro terminal al receptor. Para ver más detalles, consulte el diagrama de cableado de la unidad interior.
- Ajuste el muelle del receptor e instale el receptor en el orificio resultante. Después de la instalación, la apariencia se muestra en la siguiente figura.
- Evite instalarlo cerca de la lámpara fluorescente.

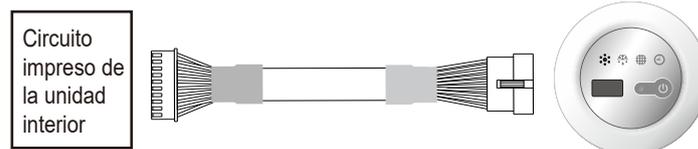

La conexión del cable de comunicación

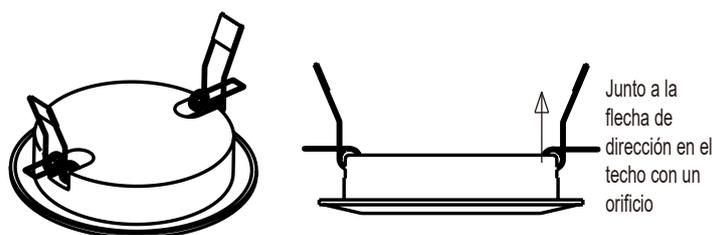

Instalación del receptor

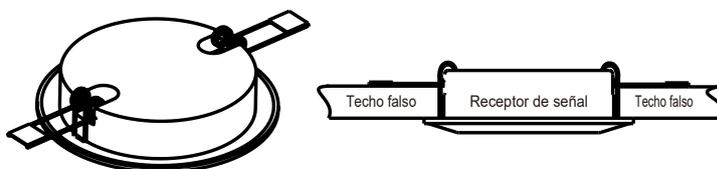

Después de la instalación completa

5 Funcionamiento


Enviar comandos desde el mando

Los comandos de funcionamiento se envían pulsando el interruptor de operación requerido y orientando el transmisor del mando hacia el receptor de la unidad interior.

Cuando los comandos se envía correctamente, el timbre del mando a distancia suena una vez. En caso de que el timbre no suene aunque se envíe el comando, la unidad interior no recibirá los comandos. En tal caso, vuelva a enviar los comandos.

A veces el timbre no se escucha si hay ruido.

En algunos casos especiales, la unidad interior no responde a los comandos del mando a distancia inalámbrico. El timbre suena 3 veces.

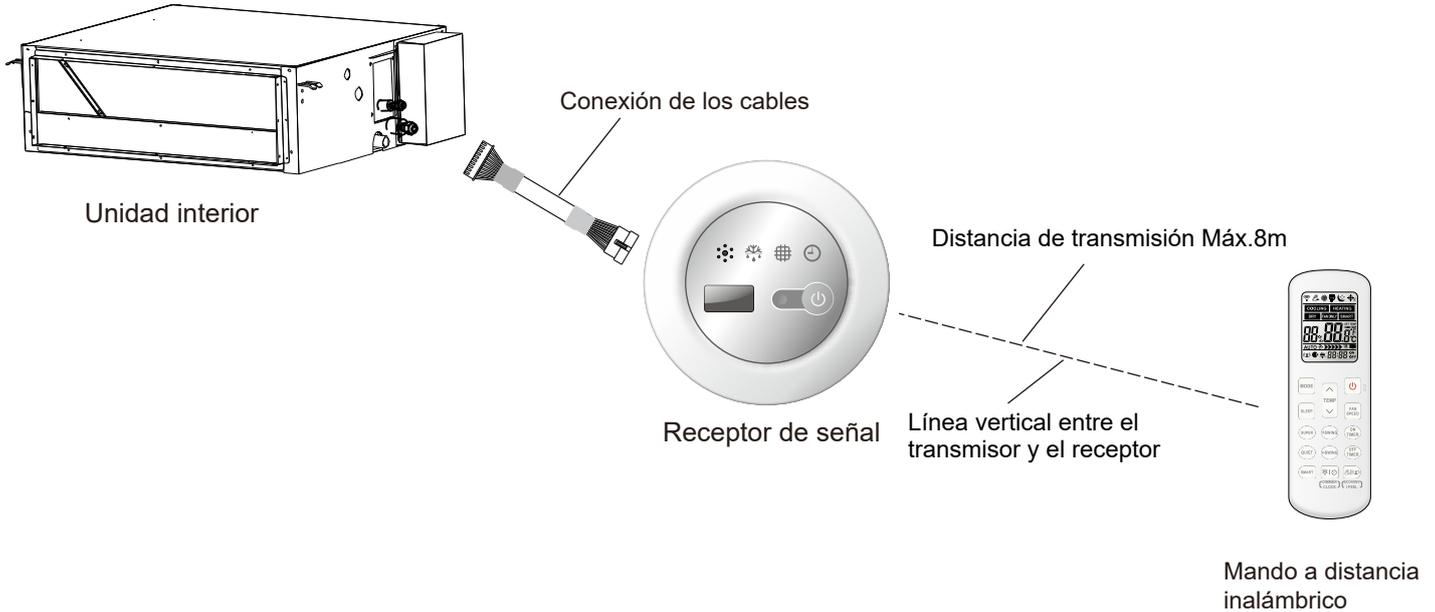

- Las figuras de este manual están basadas en la vista externa de un modelo estándar. En consecuencia, la forma podría diferir de la del climatizador que haya seleccionado.



ADVERTENCIA :

Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el plomo, que según el estado de California, este provoca cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

WESTINGHOUSE y INNOVATION YOU CAN BE SURE OF son marcas comerciales de Westinghouse Electric Corporation. Se utilizan bajo licencia por FUJITSU GENERAL AMERICA, INC. Todos los derechos reservados